


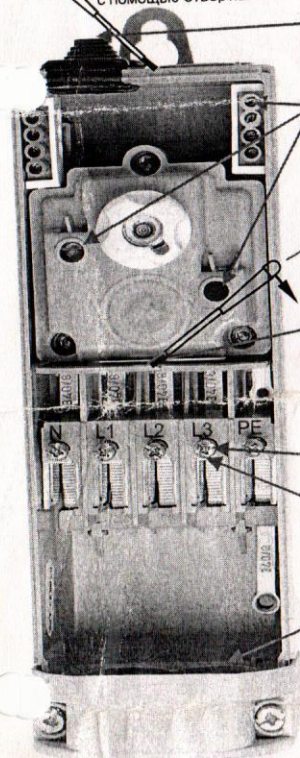
Langmatz 

Инструкция по монтажу ЕК 340

Типовые правила установки блока внутри опоры освещения DIN 43628

Монтаж производить только обученному персоналу и лицам, имеющим доступ к работам с электроприборами

Крышка открывается
с помощью отвертки



Снять защитный резиновый слой и
провести кабель

Кабель 1 - 2,5 мм² (с одной жилой
или многожильный) присоединить и
закрепить крепежом

открыть нижнюю крышку с
помощью отвертки

для проводки снять нижнюю
крышку (защита от ударов)

Зажимы сдвинуть в сторону

Клеммный зажим, каждый
рассчитан max. 2x 6-16 мм²
или 3x 6-10 мм²

Кабельный зажим рассчитан
максимум на 3 кабеля диаметром
24 мм

Langmatz GmbH

"Архитектура и Сталь"

<http://www.arhista.ru> | E-mail 5103069@mail.ru | тел: + 7 (495) 510 30 69

Сертификат: РОСС DE.MH11.B08612